

АКТ
о противопожарном состоянии организации (объекта)

«11» апреля 2019 года.

Санкт-Петербург
(населенный пункт)

Мною, инструктором противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы пожарной части (профилактической) СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» Карандеевой Ириной Борисовной,
(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт при проведении 10-11.04.2019 года пожарно-профилактического обслуживания по соблюдению требований пожарной безопасности в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №54, расположенном по адресу: СПб, пр. Славы, д.14, лит.А

(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

совместно с заведующим Штоколовой Еленой Владимировной
(Ф.И.О. представителя (ей), ответственного)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией:

(вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному)

- Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, световой и речевой системами оповещения при пожаре.
- Речевая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в не исправном состоянии.
- Заключен контракт на техническое обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) с ООО «Перспектива».
- Отсутствует акт первичного обследования.
- Отсутствует журнал выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания в соответствии с графиком и регламентом работ.
- Приказ о назначении ответственного, за эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации в наличии.
- Инструкция для дежурного персонала по эксплуатации установок пожарной автоматики в наличии.
- Разработан технический паспорт объекта (паспорт КСОБ).
- Установлено оборудование и производится автоматизированная передача сигнала от средств обнаружения пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организацией.
- Заключен контракт с ООО «Базальт» по обеспечению функционирования каналов связи и элементов передачи тревожных извещений ЦАСПИ обеспечивающих дублирование сигнала от средств обнаружения пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.
- Производится автоматизированная передача сигнала о срабатывании АУПС в Локальный узел системы мониторинга «ГМЦ».
- Не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (не установлены пожарные извещатели) помещение хозяйственной кладовой, расположенной в группе «Неваляшки» на 1-ом этаже.

2. Наличие и исправность внутреннего противопожарного водопровода:

(инструкция, акты испытаний на работоспособность, укомплектованность)

- ПК в количестве 4 шт. укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями.

- Заключен контракт на техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения со специализированной организацией ООО «Охранное предприятие «ОН ЛАЙН», имеющей лицензию на данный вид работ.
- Проведены испытания сетей внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (Акт от 01.11.2018 г.)
- Проведена перекачка пожарных рукавов.
- Проведена проверка работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства.

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:

- Помещения укомплектованы гарантийно-исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в полном объеме.
- Огнетушители пронумерованы в соответствии с нумерацией журнала регистрации и обслуживания огнетушителей.

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ: (наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ)

- Имеются поэтажные планы эвакуации, указатели и знаки пожарной безопасности.
- Оборудованы, самозакрывающимися устройствами (доводчиками) с уплотнением в притворах двери, ведущие из поэтажных коридоров и групповых ячеек в лестничные клетки.
- Отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра на остекленных дверях учреждения.
- Отделка стен в тамбуре эвакуационного выхода группы «Ладушки» на 1-ом этаже выполнена из горючего материала (масляная краска).

5. Правильность эксплуатации электрооборудования: (акты замера изоляции)

- Предоставлен отчет о периодических испытаниях и проверке электроустановки учреждения (технический отчет от 26.03.2018г.).
- Все электросветильники обеспечены защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
- В электрических щитках на этажах и шкафах ГРЩ электрощитовой установлены автономные устройства пожаротушения Допинг -2.02.

6. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений:

- В помещении пищеблока установлено газовое оборудование. Производится техническое обслуживание системы контроля загазованности ООО «СК НЕВА-ЮСТ».
- Проведено обследование технического состояния газовой ресторанной плиты, дымоходов и вентиляционных каналов (акт от 02.04.2019г.).
- Не проведены работы по очистке вентиляционных каналов от горючих отходов.
- Помещения электрощитовой, прачечной, кладовых для хранения горючих материалов оборудованы противопожарными дверями с требуемым пределом огнестойкости EI 30.
- Произведен расчет категорий помещений производственного, складского и технического назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ.
- Предоставлен отчет по оценке пожарного риска.

7. Наличие основных организационно распорядительных документов по пожарной безопасности:

(правила, приказ, инструкции, журнал учета огнетушителей и т.д.)

- Разработаны приказы и инструкции по пожарной безопасности.
- Ведется журнал регистрации и учета первичных средств пожаротушения (огнетушителей).
- Разработан приказ о создании добровольной пожарной дружины.
- Не переработаны в отношении объекта защиты декларация пожарной безопасности, в связи с изменением содержащихся в ней сведений.

8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности:
(наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ)

- Руководителем учреждения и ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение, по программе пожарно-технического минимума, согласно занимаемым должностям.
- Ведется журнал противопожарных инструктажей.
- Проводятся практические тренировки по эвакуации персонала и детей из здания при возникновении пожара.

Инструктор противопожарной профилактики:

Карандеева И.Б.

(должность специалиста, Ф.И.О.)



Первый экземпляр акта получил:

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

(подпись)

« » 20 г.

Справка
проведения тренировочных занятий по эвакуации

Мною, инструктором противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы пожарной части (профилактической) СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» Карандеевой И.Б.,

проведено практическое тренировочное занятие по эвакуации детей и персонала государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 54 расположенного по адресу: С-ТД пр. Славы д. 14 литер. А.
«Условный» пожар произошел «10» апреля 2019 года в «10» час. «00» мин.

На 1 этаже в помещении игрубной

Доступ к зоне горения свободен

Количество эвакуированных 170 детей, 36 персонала

Эвакуация проведена на учебную площадку
(на/уличную площадку, в здании (адрес) и т.п.)

Электроснабжение в здании условно отключено
(отключено, не отключалось)

Система АППЗ в наличии, обслуживание не производится с 25.02.19г. Сигнал от АПС поступает в ГКУ и ЦУКС.


(имеется (не имеется), обслуживается, (не обслуживается), прохождение сигнала о пожаре от АПС)
Действия ДПД приближен к месту условного пожара с помощью тушения, эч. фокарями и СИЗОД.

Действие администрации учреждения в случае возникновения пожара оцениваются удовлетворительно
(удовлетворительно, не удовлетворительно)

Время эвакуации составило 6 минут


Проведены занятия с ДПД по теме: Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, присутствовали все.

Инструктор ПП ПЧ ГПС



И.Б. Карандеева
(Ф. И. О.)

Заведующий ГБДОУ № 54

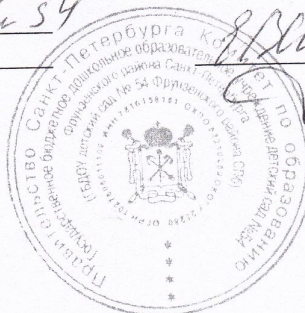

Шилова С.П.
(Ф. И. О.)





КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ул. Карпатская, д. 2, литер А, Санкт-Петербург, 192288
Тел. (812) 246-07-89 Факс (812) 246-07-89
frunz.pso.gov.spb@mail.ru
ОКПО 94616440 ОГРН 5067847017673
ИНН 7816388920

11.04.2019 г. № 02-261/19

На № _____ от _____

Заведующему
ГБДОУ детский сад №54
Фрунзенского района СПб
Штоколовой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 54
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Вручено: Заведующему ГБДОУ детский сад №54 Штоколовой Елене Владимировне
(должность, Ф.И.О. должностного лица учреждения, объекта)

по итогам проведенного 10-11.04.2019г. пожарно-профилактического обслуживания по адресу: СПб, пр. Славы д.14, лит.А инструктором противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы пожарной части (профилактической) Карандеевой И.Б.

В целях обеспечения пожарной безопасности Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Мероприятие, основание	Отметка об исполнении
1.	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации АУПС и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией СОУЭ). Основание: п.63 Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) (Утверждены постановлением Правительства в РФ от 25.04.12. №390).	
2.	Обеспечить исправное состояние систем противопожарной защиты здания (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Основание: п.61 Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) (Утверждены постановлением Правительства в РФ от 25.04.12. №390).	

3.	Оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации хозяйственную кладовую, расположенную в группе «Невалашки» на 1-ом этаже, установив пожарный извещатель. Основание: п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.54 Федеральный Закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Приложение А. табл.А.1, п.9.	
4.	Выполнить на остекленных дверях в учреждении защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра. Основание: п.1 ч.2 ст.1, п.2, ч.1, ст.6, ч.4, ст.4, ст.52, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.27 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Власенко saf
5.	Предоставить документацию отражающую показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения данного материала для отделки стен в тамбуре эвакуационного выхода группы «Ладушки» на 1-ом этаже или заменить на отделочный материал с классом пожарной опасности не выше КМ0 (имеющий подтверждение соответствия). Основание: п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, таб.28 (таб.3), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
6.	Выполнить работы по очистке вентиляционных систем от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год. Основание: п.50 ППР в РФ.	
7.	Произвести замену газового оборудования (газовой ресторанной плиты) в пищеблоке учреждения на электрическую плиту. Основание: п. 1 ч. 2 ст. 2, п. 2, ч. 1, ст. 6, ч. 4, ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.22* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».	
8.	Переработать в отношении объекта защиты декларацию пожарной безопасности, в связи с изменением содержащихся в ней сведений. Основание: п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.6 ст.64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 года № 91, Приложение № 1.	

Инструктор противопожарной профилактики

Карандеева И.Б.

(должность специалиста, Ф.И.О.)



Предложение получил:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Штоколова Елена Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022